


[illegible]

TUBULAÇÕES			NST. ELET.			EQUIPAMENTOS			CASA DE GÁS			
15	01	PC	15	01	PC	15	01	PC	15	01	PC	15
16	02	PC	16	02	PC	16	02	PC	16	02	PC	16
17	03	PC	17	03	PC	17	03	PC	17	03	PC	17
18	04	PC	18	04	PC	18	04	PC	18	04	PC	18
19	05	PC	19	05	PC	19	05	PC	19	05	PC	19
20	06	PC	20	06	PC	20	06	PC	20	06	PC	20
21	07	PC	21	07	PC	21	07	PC	21	07	PC	21
22	08	PC	22	08	PC	22	08	PC	22	08	PC	22
23	09	PC	23	09	PC	23	09	PC	23	09	PC	23
24	10	PC	24	10	PC	24	10	PC	24	10	PC	24
25	11	PC	25	11	PC	25	11	PC	25	11	PC	25
26	12	PC	26	12	PC	26	12	PC	26	12	PC	26
27	13	PC	27	13	PC	27	13	PC	27	13	PC	27
28	14	PC	28	14	PC	28	14	PC	28	14	PC	28
29	15	PC	29	15	PC	29	15	PC	29	15	PC	29
30	16	PC	30	16	PC	30	16	PC	30	16	PC	30
31	17	PC	31	17	PC	31	17	PC	31	17	PC	31
32	18	PC	32	18	PC	32	18	PC	32	18	PC	32
33	19	PC	33	19	PC	33	19	PC	33	19	PC	33
34	20	PC	34	20	PC	34	20	PC	34	20	PC	34
35	21	PC	35	21	PC	35	21	PC	35	21	PC	35
36	22	PC	36	22	PC	36	22	PC	36	22	PC	36
37	23	PC	37	23	PC	37	23	PC	37	23	PC	37
38	24	PC	38	24	PC	38	24	PC	38	24	PC	38
39	25	PC	39	25	PC	39	25	PC	39	25	PC	39
40	26	PC	40	26	PC	40	26	PC	40	26	PC	40
41	27	PC	41	27	PC	41	27	PC	41	27	PC	41
42	28	PC	42	28	PC	42	28	PC	42	28	PC	42
43	29	PC	43	29	PC	43	29	PC	43	29	PC	43
44	30	PC	44	30	PC	44	30	PC	44	30	PC	44
45	31	PC	45	31	PC	45	31	PC	45	31	PC	45
46	32	PC	46	32	PC	46	32	PC	46	32	PC	46
47	33	PC	47	33	PC	47	33	PC	47	33	PC	47
48	34	PC	48	34	PC	48	34	PC	48	34	PC	48
49	35	PC	49	35	PC	49	35	PC	49	35	PC	49
50	36	PC	50	36	PC	50	36	PC	50	36	PC	50
51	37	PC	51	37	PC	51	37	PC	51	37	PC	

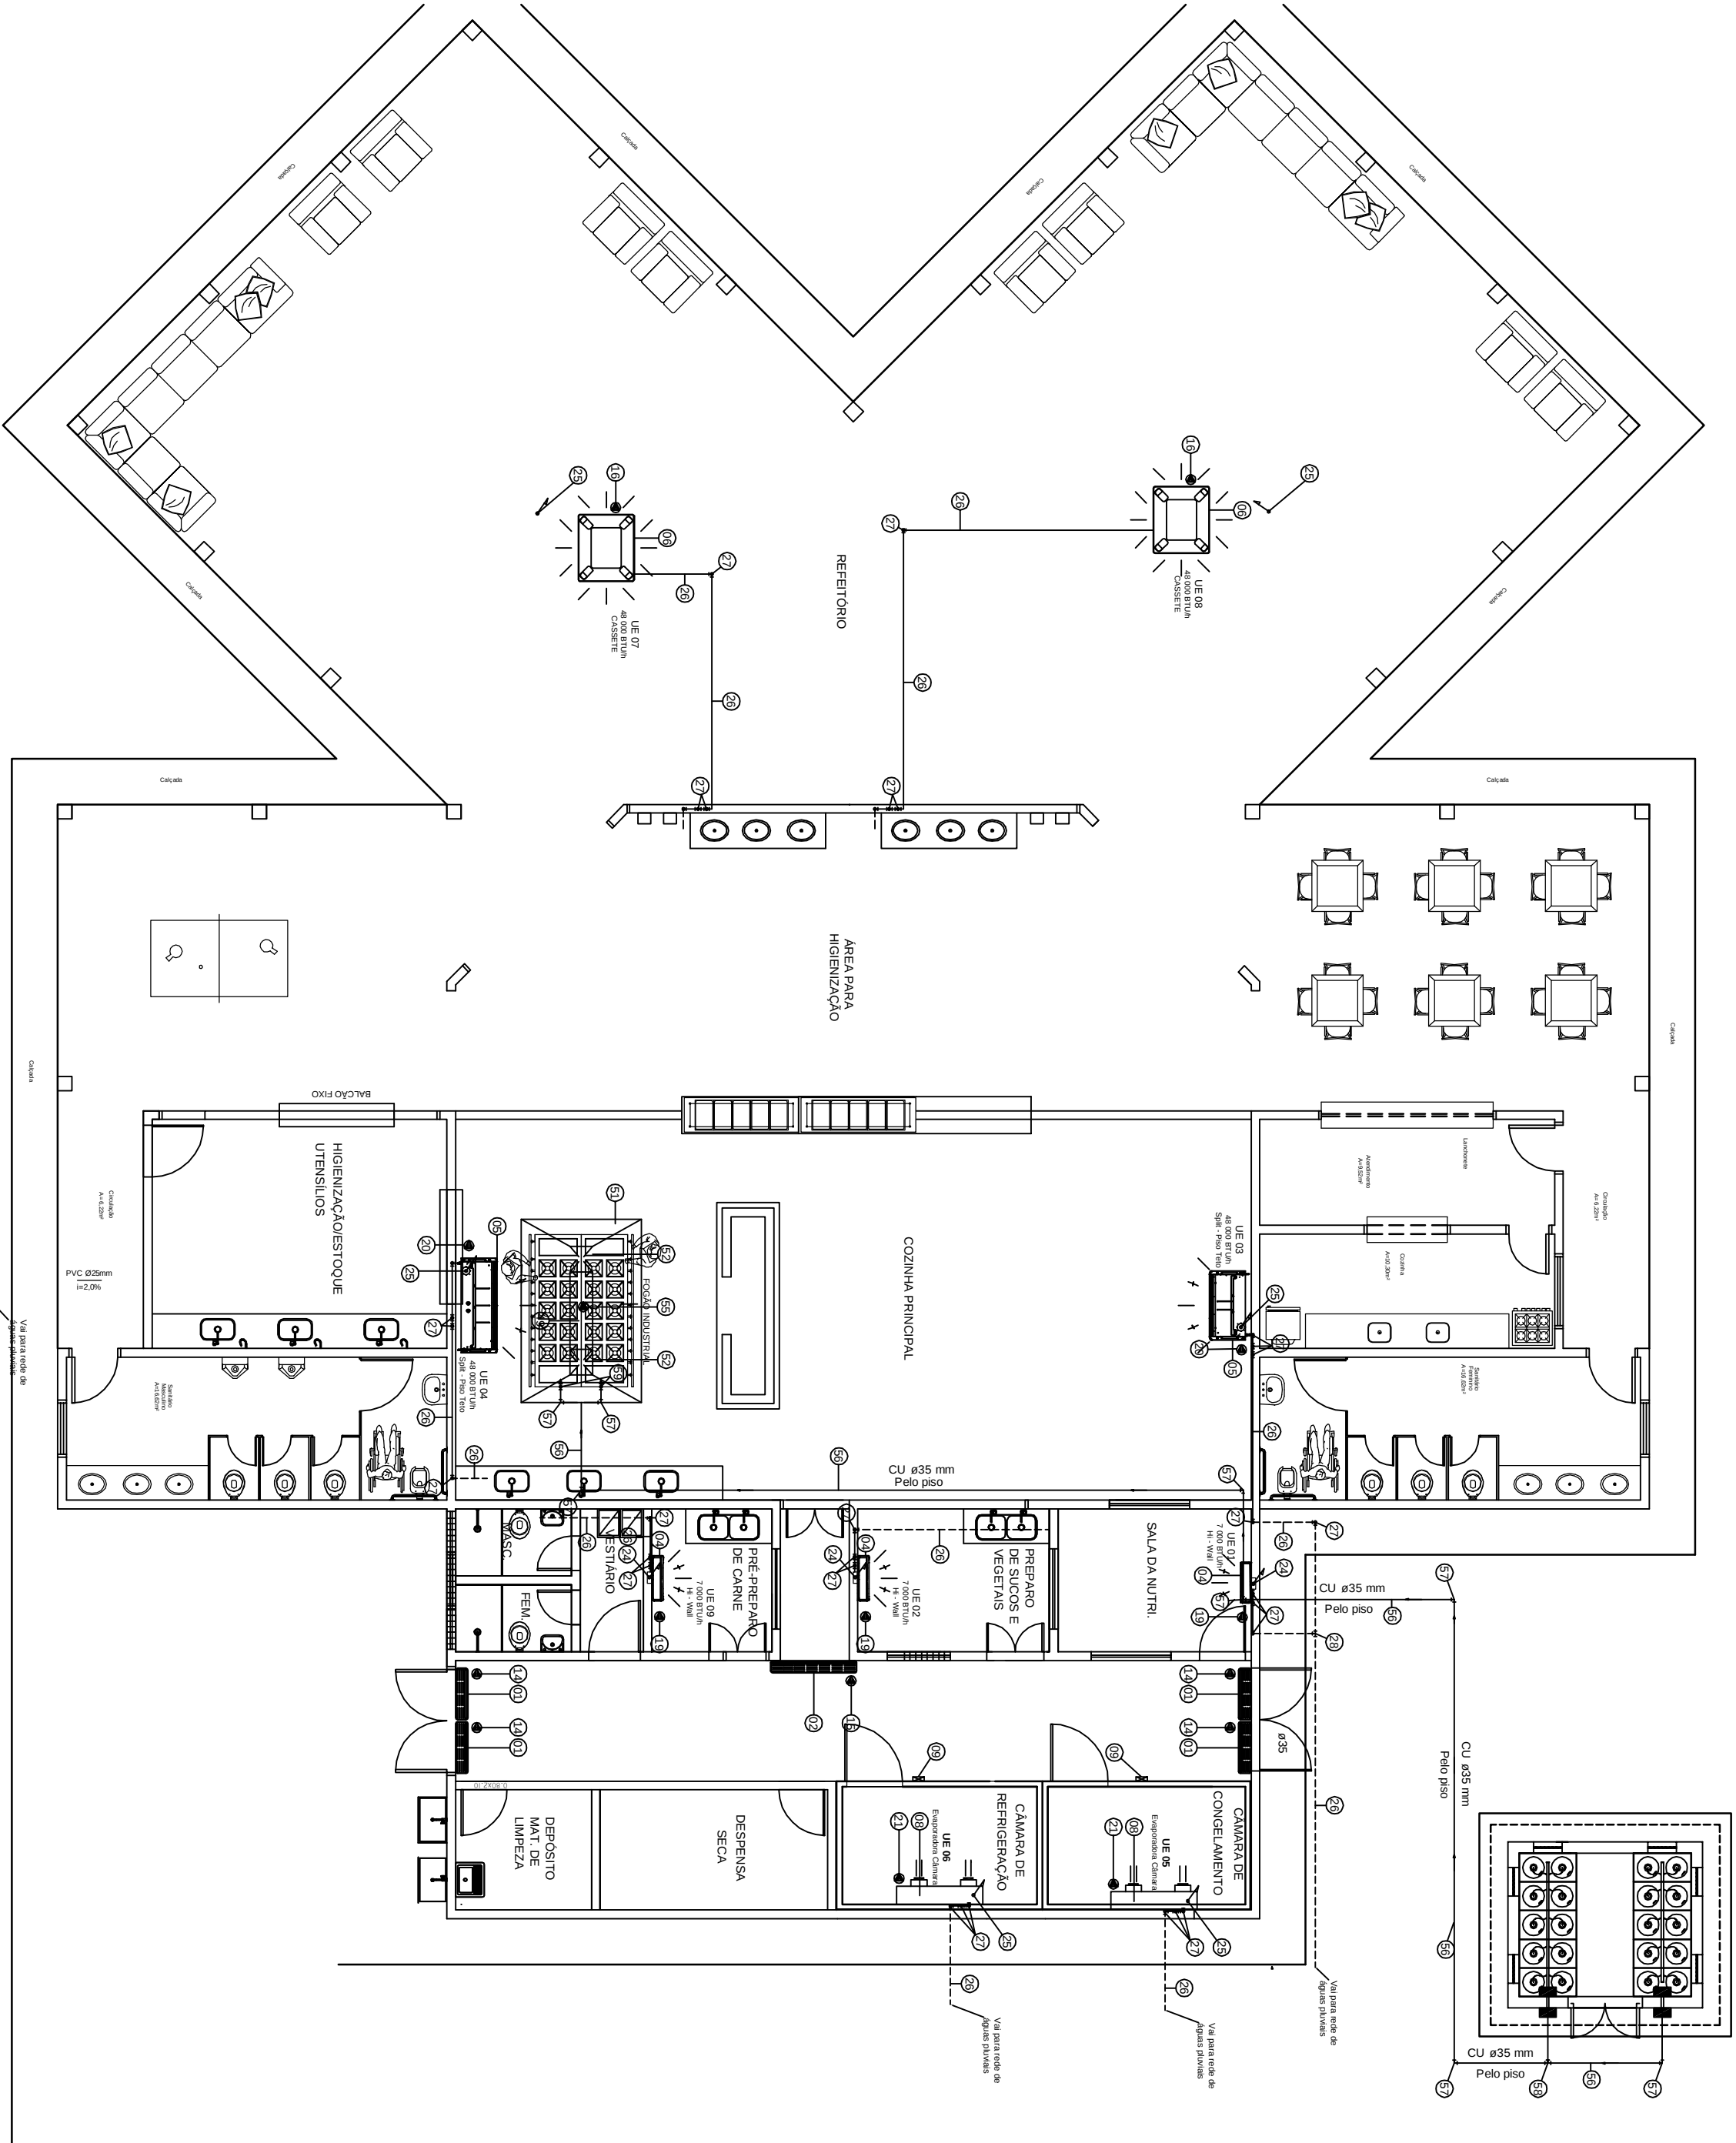

TIPO DO EQUIPAMENTO	NÚMERAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA (BTU'S)
01	SALA DA NUTRICIONISTA	7 000	
02	PRÉ PREPARO DE SUÇOS	7 000	
09	PRÉ PREPARO DE CARNE	7 000	
03	COZINHA PRINCIPAL	48 000	
04	COZINHA PRINCIPAL	48 000	
07	REFEITÓRIO	48 000	
08	REFEITÓRIO	48 000	
05	CÂMARA DE CONGELAM.	6 000	
06	CÂMARA DE REFRIG.	4 000	
			- = 233 000

Planta Baixa Térreo - Refeitório

ENGINEERING

Raia Bougheville, DA, MS, LL-46 - Box 8 - Ojaiute State, Smelter Central (50) - e-mail: bougheville@ojaiute.com - Faxes: (82) 394-4800 / (82) 397-4800

MECÂNICA
IF - BAIANO - BA - CAMPUS ITABERABA
REFEITÓRIO

[illegible]

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
 QUADRO: RISCO DE INCÊNDIO
 QUADRO: RISCO DE EXPLOÇÃO
 QUADRO: RISCO DE RUÍDO

[illegible]

QUADRO DE RECOMENDAÇÕES

CA	Caracatê Artes
UE	Empadourada
UC	Unidade Condensadora
CU	Tubulação de cobre p. G.L.P.
	Porto de Fogueira
-	Tubulação no Drenos pelo Piso
-	Tubulação no Drenos acima do Forro
-	Tubo de Redistribuição
AP	Luvas de Quente aos Drenos
	Luvas de refrigeração subindo
-	Luvas de refrigeração virada do pavimento inferior